



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ  
เรื่อง ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการออกสู่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 หมู่บ้าน และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง ภายในเขต อบต.แหลมงอบ โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง(ค่า Ph) คลอรีนของน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค น้ำประปาหมู่บ้านหนองปรือ และแหล่งน้ำดิบ โดยใช้ชุดทดสอบทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสู่มตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำของการประปา ที่ให้บริการน้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(นายพิภพ ล้วนซวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ที่ ตร 73803/พิเศษ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ตามที่ กองช่างฯ ได้ดำเนินการออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 หมู่บ้าน และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง ภายในเขต อบต.แหลมงอบ โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า PH) คลอรีนของน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค น้ำประปาหมู่บ้านหนองปรือ และแหล่งน้ำดิบ โดยใช้ชุดทดสอบทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย นั้น

กองช่าง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 หมู่บ้าน และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง ภายในเขต อบต.แหลมงอบ มาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานตรวจสอบสภาพสายทางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(นายธวัช เทียนประชา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรประชาสัมพันธ์

(นายณัฐวุฒิ วีริญโท)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

- เห็นชอบ ตามเสนอ

(นายพิภพ ลัยนุชพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ผลการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ระบบน้ำประปา/แหล่งน้ำดิบ	ค่า Ph (ค่ามาตรฐาน)	ผลการตรวจคุณภาพ	หมายเหตุ
น้ำประปา กปภ. (ม.1)	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำประปา กปภ. (ม.2)	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำประปา กปภ. (ม.3)	6.8-8.2	7.2	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำประปา กปภ. (ม.4)	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำประปา กปภ. (ม.5)	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำประปา กปภ. (ม.6)	6.8-8.2	7.6	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำประปา กปภ. (ม.7)	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำดิบประปาหมู่บ้าน(ม.7) สระน้ำหนองปรือ 1	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ำดิบประปาหมู่บ้าน(ม.7) สระน้ำหนองปรือ 2	6.8-8.2	6.8	ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน

ศศิธร


(นางสาวศศิธร วัฒนาราม)  
ผู้สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำ





(นายธนวัฒน์ เทียนประชา)  
ผู้สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ภาพถ่ายการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย


โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง

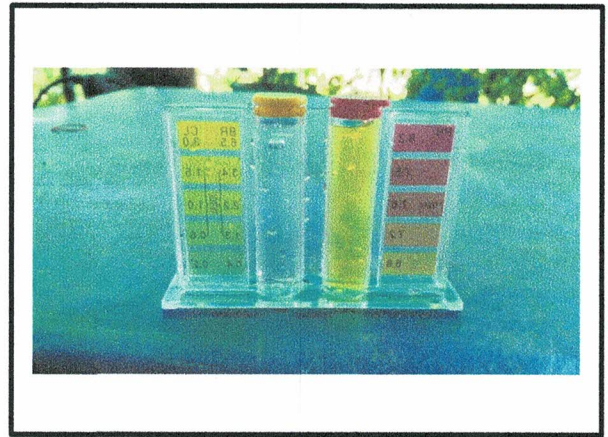

สุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา กปภ. พื้นที่ ม.1

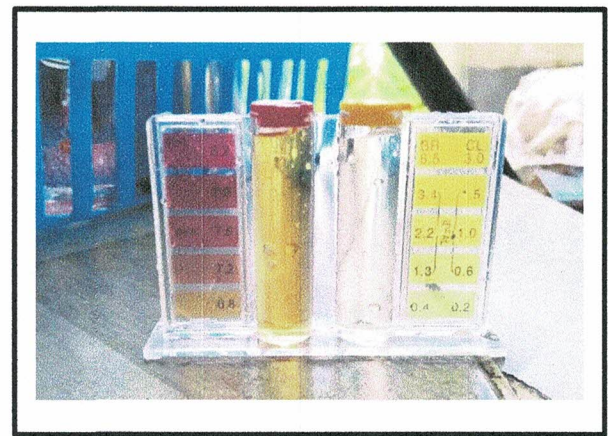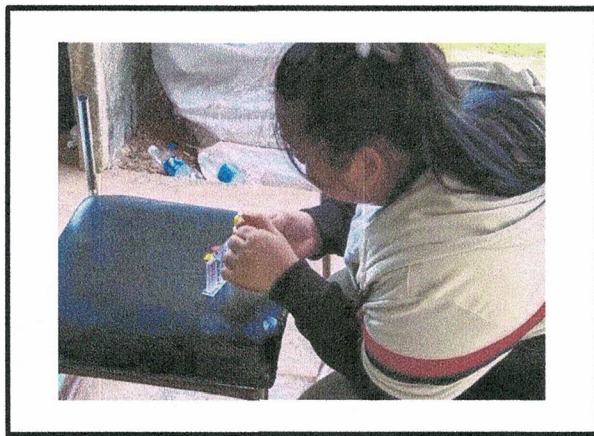



สุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา กปภ. พื้นที่ ม.2

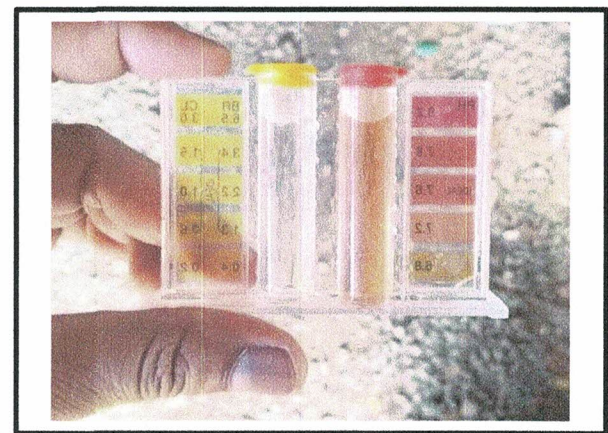


สุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา กปภ. พื้นที่ ม.3

ภาพถ่ายการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

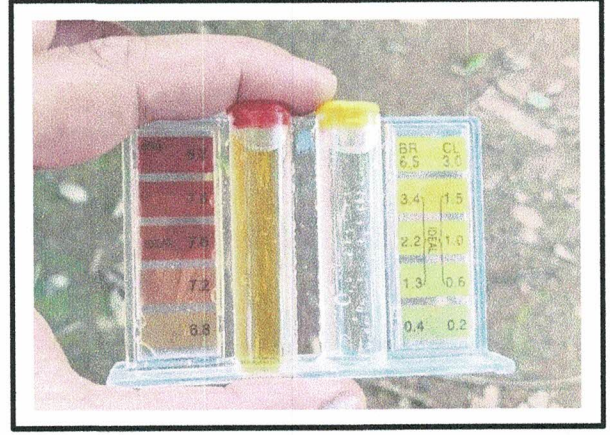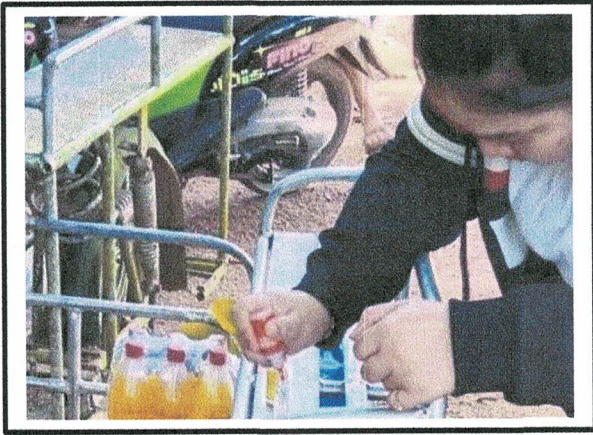

สุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา กปภ. พื้นที่ ม.4

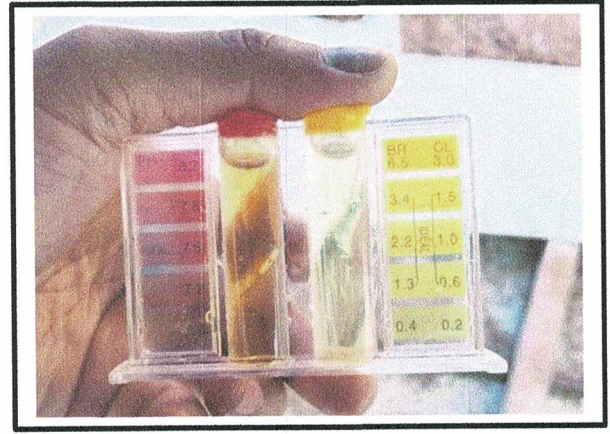

สุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา กปภ. พื้นที่ ม.5



สุ่มตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา กปภ. พื้นที่ ม.6